

Sprostowanie treści programu funkcjonalno- użytkowego dla inwestycji pt. „Remont Zaplecza szatniowo – prysznicowego kompleksu basenowego w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim”

Niniejszym prostuję treść programu funkcjonalno- użytkowego pt. „Remont Zaplecza szatniowo – prysznicowego kompleksu basenowego w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim” w zakresie (zmieniony fragment oznaczono kolorem żółtym):

W punkcie 2.6.1 Instalacje elektryczne jest:

W zakresie prac remontowych należy:


- wymienić istniejące oprawy oświetleniowe w remontowanych pomieszczeniach na nowe (w pomieszczeniach szatni, pryszniców oraz sanitariatów przy prysznicach)
- wymienić istniejące łączniki na nowe,
- wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów dla remontowanych obwodów. Wymagana rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0.5 MOhm przy napięciu probierczym 500V.
- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wynik pomiarów powinien być zgodny z przepisami dla wybranego systemu ochrony przeciwporażeniowej.
- wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Wynik pomiarów powinien być zgodny z normą.
- Doprowadzić istniejącą elektrykę do uruchomienia fotokomórek (...)

Powinno być:

W zakresie prac remontowych należy:

- wymienić istniejące oprawy oświetleniowe w remontowanych pomieszczeniach na nowe (w pomieszczeniach szatni, pryszniców oraz sanitariatów przy prysznicach)
- wymienić istniejące łączniki na nowe,
- wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów dla remontowanych obwodów. Wymagana rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0.5 MOhm przy napięciu probierczym 500V.
- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wynik pomiarów powinien być zgodny z przepisami dla wybranego systemu ochrony przeciwporażeniowej.
- wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Wynik pomiarów powinien być zgodny z normą.

- Fotokomórki zasilić z baterii (...)

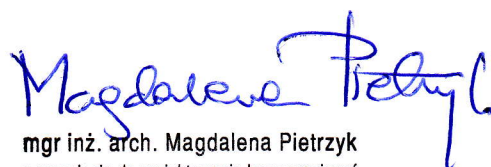

mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 21/WPOKK/2012